

## ТЕПЛОИНФОРМАТОР TEPLOCOM GSM

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ФИАШ.425619.008 РЭ

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признано годным к эксплуатации.

Штамп службы  
контроля качества

Продавец \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

М.П.

**Впишите номер SIM-карты  
Теплоинформатора**

+7 \_\_\_\_\_

### Уважаемый покупатель!

**Благодарим Вас за выбор нашего  
теплоинформатора TEPLOCOM GSM!**

**Теплоинформатор TEPLOCOM GSM** (далее по тексту — теплоинформатор) предназначен для информирования Вас о состоянии системы отопления и предупреждении об аварийных ситуациях, приводящих к остановке теплоснабжения, а так же управления системой отопления через GSM канал.


Мы будем рады Вам помочь по всем вопросам, возникшим в процессе эксплуатации теплоинформатора:

- по тел. горячей линии: 8-800-200-58-30 (звонок по России бесплатный)
- по E-mail тех. поддержки: 911@bast.ru

### Теплоинформатор обеспечивает:

- Контроль наличия сети 220В
- Контроль разряда аккумуляторной батареи теплоинформатора
- Контроль температуры воздуха в помещении
- Контроль температуры теплоносителя
- Контроль протечки воды
- Оповещение посредством SMS сообщений:
  - при отключении/ подключении сети 220В (с задержкой 2 мин.)
  - при разряде аккумуляторной батареи теплоинформатора
  - при понижении/ повышении температуры воздуха в помещении относительно заданного порога
  - при понижении/ повышении температуры теплоносителя в системе отопления относительно заданного порога
  - наличие протечки воды
- Информирование по трем номерам сотовой сети (один номер администратора с правом управления и два номера только для информирования)

- Работу в трех режимах:
  - Без терmostатирования
  - Режим терmostатирования по внешнему датчику температуры
  - Режим терmostатирования по внутреннему датчику температуры
- Включение/выключение котла отопления (при наличии у него такой возможности)
- Управление и настройку теплоинформатора с помощью SMS команд

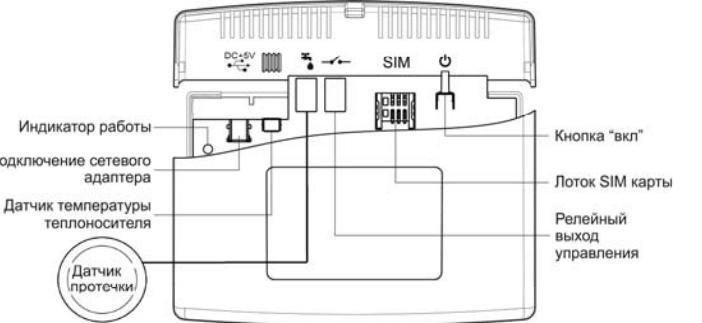

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Теплоинформатор – 1шт.
- Сетевой адаптер – 1шт.
- Датчик температуры – 1шт.
- Датчик протечки – 1шт.
- Руководство по эксплуатации – 1шт.
- Комплект крепежа – 1шт.
- Тара упаковочная – 1шт.

\* SIM-карта в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

### БЫСТРЫЙ СТАРТ

#### Первое включение:

- Вставьте SIM-карту (на SIM-карте предварительно отключите запрос PIN-кода)
- Установите внешний датчик температуры и подключите к разъему .
- Установите датчик протечки в месте возможного протекания и подключите к разъему (любая полярность), **при полном намокании - датчик просущить.**
- Подключите сетевой адаптер к разъему и включите его в сеть 220В
- Включите теплоинформатор, удерживая кнопку 3 сек.
- Дождитесь мигания индикатора работы .
- Кратковременно нажмите на кнопку 3 раза подряд
- Позвоните со своего мобильного телефона на номер теплоинформатора

#### Ваш теплоинформатор готов к работе со следующими настройками:

- Контроль пропадания/появления сети 220В
- Контроль попадания воды под датчик протечки
- Контроль температуры воздуха по заданному порогу. Заводская настройка 10°C.
- Контроль температуры теплоносителя по заданному порогу. Заводская настройка 58°C.

### ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### SIM-карта в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

#### Несколько советов по выбору оператора и тарифов сотовой связи:

- При выборе ориентируйтесь на стоимость исходящих SMS.
- Внимательно ознакомьтесь со всеми пунктами тарифного плана и пакета услуг.
- Обратите внимание на услуги, подключенные к тарифному плану при активации. За такие услуги может взиматься абонентская плата. Это, как правило, информационные или развлекательные услуги.
- Периодически проверяйте опции своего тарифного плана. Дополнительные услуги оператор может

- подключить позднее, отправив SMS типа "Вам бесплатно подключена услуга....". Подключение бесплатно, но за саму услугу может взиматься абонентская плата.
- Подключенные услуги можно проверить в офисе оператора, в "Личном кабинете" на сайте оператора или по телефону справочной службы.
- Регулярно проверяйте работу и баланс SIM – карты, избегая блокировок ее номера оператором в результате длительного отсутствия активности.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

#### Проверьте работу SIM-карты:

- Установите SIM-карту в мобильный телефон
- Отключите запрос PIN-кода
- Выполните звонок на другой мобильный телефон. Убедитесь в том, что номер телефона определился
- Отправьте SMS на другой мобильный телефон. Убедитесь в том, что SMS получено, а списанные денежные средства соответствуют выбранному тарифу
- Выполните звонок на проверяемую SIM-карту. Убедитесь в том, что номер телефона определился

#### Установите SIM-карту в теплоинформатор:

- Установите SIM-карту в лоток контактами вниз

#### Подключите датчик температуры к разъему и установите датчик, используя следующие рекомендации:

- Для наилучшего результата устанавливайте датчик на металлические участки поверхности
- Обеспечьте надежный тепловой контакт к поверхности измерения температуры (можно использовать стяжки из комплекта крепежа)
- Не допускайте попадания кабеля датчика на нагревательные элементы

#### Подключите датчик протечки к разъему (любая полярность) и установите его, используя следующие рекомендации:

- Определите место возможной протечки воды
- Установите датчик на поверхности пола
- При укладке провода рекомендуем использовать самоклеящиеся клипсы из комплекта крепежа

#### Подключите к разъему релейного выхода провода управления котлом (включение/выключение) при наличии у него такой возможности

#### Подключите сетевой адаптер к разъему и включите его в сеть 220В

#### Включите теплоинформатор, удерживая кнопку 3 сек.

Дождитесь мигания индикатора работы - это будет означать, что теплоинформатор зарегистрировался в сети и готов к последующей настройке.

Время регистрации теплоинформатора в сети зависит от оператора. Обычно это около минуты.

Подключение датчиков и установку/извлечение SIM-карты производить при выключенном и обесточенном теплоинформаторе

### НАСТРОЙКА ТЕПЛОИНФОРМАТОРА

#### Регистрация программирующего телефона (номер администратора)

- Кратковременно нажмите на кнопку 3 раза подряд, индикатор работы начнет часто мигать. На теплоинформаторе включится режим регистрации телефона.
- При необходимости выйти из режима регистрации достаточно кратковременно нажать кнопку .
- Выполните звонок с регистрируемого телефона на номер SIM-карты теплоинформатора и дождитесь сброса вызова. Теплоинформатор автоматически зарегистрирует телефон, произведет отбой вызова и выйдет из режима регистрации.

После регистрации телефона теплоинформатор

автоматически отсылает SMS сообщение с запрограммированными параметрами. Например

PROG:TO=58;TK=10;U220=1;UPR=0;  
VHOD=NR;REG=0;

TO - обозначение порога температуры



теплоносителя (отопления)  
Запрограммированное значение =58°C ( заводская настройка);

TK - обозначение порога температуры воздуха (комнаты); Запрограммированное значение =10°C ( заводская настройка);

U220 - обозначение сети 220В Запрограммированное значение =1 - контроль наличия сети включен ( заводская настройка);

UPR - обозначение релейного выхода управления котлом Запрограммированное значение =0- выход разомкнут ( заводская настройка);

VHOD - обозначение датчика протечки Запрограммированное значение =NR- входные контакты нормально-разомкнутые ( заводская настройка);  
PROG:REG - обозначение режима работы терmostатирования; Запрограммированное значение =0- режим без терmostатирования ( заводская настройка).

Теплоинформатор имеет возможность отключения контроля наличия сети 220В и контроля датчика протечки. Не рекомендуем программировать значения U220=0 и VHOD=NO без особой необходимости.

- Выполните повторный звонок на теплоинформатор и дождитесь сброса вызова, или отошлите SMS сообщение с любым символом (например «?»). Теплоинформатор автоматически вышлет SMS сообщение с текущими контролируемыми параметрами на момент звонка.

TO=80;TK=25;U220=OK;  
UPR=OK;VHOD=NORMA;

Например  
TO =80 - текущее значение температуры теплоносителя (отопления)

TK =25 - текущее значение температуры воздуха (комнаты)

U220=OK - наличие сети 220В; Если U220=NO - отсутствие сети 220В

UPR=NO - выход разомкнут; Если UPR=OK – выход замкнут

VHOD=NORMA - отсутствие протечки воды; Если VHOD=AVARIA - наличие протечки воды

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕПЛОИНФОРМАТОРА

Для программирования теплоинформатора необходимо отослать с номера администратора SMS сообщение с задаваемыми параметрами.

Сообщение должно быть набрано только латинскими заглавными буквами и цифрами.

Сообщение должно начинаться с ключевого слова «PROG:» и заканчиваться символом « ; ».

#### Программирование температуры теплоносителя (отопления)

Программирование осуществляется отправкой на теплоинформатор SMS с одним параметром температуры.

#### Например (используем слово PROG):

PROG:TO=32;

Ответное SMS с теплоинформатора с запрограммированным порогом температуры теплоносителя 32 °C

PROG:TO=32;TK=10;U220=1;  
UPR=0;VHOD=NR;REG=0;

## Программирование температуры воздуха (комнаты)

Программирование осуществляется аналогично программированию температуры теплоносителя см. выше.

### Программирование информатора:

**U220=1** разрешает (0 запрещает) отсылку сообщения при пропадании напряжения 220 вольт.

**UPR=1** замкнуты (0 разомкнуты) контакты релейного выхода управления котлом в режиме без терmostатирования (описание см. ниже).

**VHOD=NR**; входные контакты нормально-разомкнутые. Если контакты замыкаются, то приходит SMS

**VHOD=AVARIA**; Когда контакты размыкаются, то приходит SMS **VHOD=NORMA**;

**VHOD=NZ**; входные контакты нормально-замкнутые. Если контакты размыкаются, то приходит SMS.

**VHOD=AVARIA**; Когда контакты замыкаются, то приходит SMS **VHOD=NORMA**;

**VHOD=NO**; запрет передачи SMS при изменении входа.

### Программирование включения/отключения режима терmostатирования посредством релейного выхода управления

- **Режим 0**: Режим работы без терmostатирования ( заводская настройка).

Для программирования этого режима необходимо отправить SMS сообщение на теплоинформатор следующего содержания

PROG:REG=0;

**Например:**  
Ответное SMS с теплоинформатора с запрограммированными параметрами;

PROG:TO=58;TK=10;U220=1;  
UPR=0;VHOD=NR;REG=0;

- **Режим 1**: Режим терmostатирования по внешнему датчику температуры.

Для программирования этого режима необходимо отправить SMS сообщение на теплоинформатор следующего содержания

PROG:REG=1;

**Например:**  
Ответное SMS с теплоинформатора с запрограммированными параметрами;

PROG:TO=58;TK=10;U220=1;UPR=0;VHOD=NR;  
REG=1;TMAX=60;TMIN=50;SMSUPR=0;

В этом режиме выходные контакты замкнуты всегда, когда температура внешнего датчика опускается ниже **TMIN** и разомкнуты, когда температура датчика становится выше **TMAX**.

**SMSUPR=1** разрешает (0 запрещает) отсылку сообщения об изменении состояния релейного выхода (для режимов 1 и 2).

Для изменения параметров работы необходимо послать SMS с новыми значениями

PROG:TMAX=65;TMIN=40;

**Например:**  
Ответное SMS с теплоинформатора с запрограммированными параметрами;

PROG:TO=58;TK=10;U220=1;UPR=0;VHOD=NR;  
REG=1;TMAX=60;TMIN=50;SMSUPR=0;

- **Режим 2**: Режим терmostатирования по внутреннему датчику температуры.

Для программирования этого режима необходимо отправить SMS сообщение на теплоинформатор следующего содержания

PROG:REG=2;

**Например:**  
Ответное SMS с теплоинформатора с запрограммированными параметрами;

PROG:TO=58;TK=10;U220=1;UPR=0;  
VHOD=NR;REG=2;TU=23;SMSUPR=0;

В этом режиме контакты **релейного выхода управления** замкнуты всегда, когда температура внутреннего датчика меньше либо равна **TU-1** и разомкнуты, когда температура датчика становится выше либо равна **TU+1**.

Для изменения параметров работы необходимо послать SMS с новыми значениями

PROG:TU=27;

**Например:**  
Ответное SMS с теплоинформатора с запрограммированными параметрами;

PROG:TO=58;TK=10;U220=1;UPR=0;  
VHOD=NR;REG=2;TU=27;SMSUPR=0;

? Программирование с телефона можно осуществлять сразу по нескольким параметрам

PROG:TO=58;TK=17;U220=1;  
UPR=1;VHOD=NR;

**Например:**  
**Программирование дополнительных номеров сотовой связи**

Для добавления дополнительных номеров необходимо отослать SMS сообщение с номера администратора следующего содержания **PROG:N2=+7918XXXXXX**; или **PROG:N3=+7903XXXXXX**; Где **N2** и **N3** – порядковый номер телефона.

PROG:N2=+7918XXXXXX;

Ответное SMS с теплоинформатора (номер N2 зарегистрирован, N3-свободен для записи)

N2=+7918XXXXXX;N3=X;

! Программирование номеров осуществляется только через +7

Для получения информации о состоянии текущих параметров теплоинформатора на дополнительный номер необходимо с него совершить звонок на теплоинформатор или отослать SMS сообщение с любым символом (например «?»).

Для просмотра запрограммированных дополнительных номеров необходимо отослать SMS сообщение с номера администратора следующего содержания **PROG:NUMBER**;

Для удаления дополнительных номеров необходимо отослать SMS сообщение с номера администратора следующего содержания **PROG:N2=0** или **PROG:N3=0**

PROG:N2=0;

**Например:**  
Ответное SMS с теплоинформатора (номера N2 и N3 – свободны для записи)

N2=X;N3=X;

### Проверка баланса на SIM-карте

Проверка состояния счета SIM- карты осуществляется в "Личном кабинете" на сайте оператора или иным способом.


При нулевом балансе теплоинформатор не сможет отправить SMS сообщения о текущем состоянии системы отопления и предупредить об аварийных ситуациях. Необходимо наличие положительного баланса.

### ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

#### Информирование о повышении/понижении температуры воздуха и теплоносителя.

В случае повышения/понижения температуры на 1°C от запрограммированного значения теплоинформатор отсылает SMS сообщение с **текущим** параметром температуры (**TO** для теплоносителя (отопления) или **TK** -

для температуры воздуха (комнаты)), информируя, что температура вышла за пределы заданной.




Например:

При достижении температуры воздуха (комнаты) выше **65** градусов теплоинформатор отсылает SMS сообщение **«TK=65 SOS!!!»**

#### Информирование о наличии сети.

В случае отключения основного питания (сети 220В) теплоинформатор автоматически переходит на питание от внутренней аккумуляторной батареи и отсылает SMS сообщение об отсутствии сети 220В.



? При пропадании напряжения SMS сообщения высылаются три раза с интервалом в один час.

При питании от внутренней аккумуляторной батареи, в случае ее полного разряда теплоинформатор отсылает SMS сообщение с последующим отключением.




При появлении основного питания (сети 220В), после аварийного отключения теплоинформатора по причине разряда аккумуляторной батареи, произойдет автоматическое включение теплоинформатора, начнется заряд аккумулятора и произойдет отсылка SMS сообщения о наличии сети 220В.




! Отправка SMS сообщения происходит после отключения/подключения сети через 2 мин. в целях экономии SMS трафика.

#### Информирование о наличии протечки.

При наличии протечки теплоинформатор отсылает SMS сообщение следующего содержания **VHOD=AVARIA**.



После устранения протечки воды и просушки датчика протечки теплоинформатор отшлет SMS следующего содержания **VHOD=NORMA**.



### ПОЛНЫЙ СБРОС ТЕПЛОИНФОРМАТОРА

Для сброса теплоинформатора на заводские установки необходимо кратковременно нажать на кнопку семь раз.

### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Описание неисправности	Вероятная причина и метод устранения
Не отображается текущая температура датчика теплоносителя (отопления)	Проверить надежность соединения датчика с теплоинформатором. Проверить кабель датчика на отсутствие повреждений.
TO=XX;TK=25;U220=OK; UPR=1;VHOD=NORMA;	
SMS сообщения приходят с задержкой.	Скорость прихода SMS- сообщений зависит только от оператора мобильной связи. Рекомендуем проверить работу с SIM- картой другого оператора.
При звонке на теплоинформатор звонок не сбрасывается и отвечает автоответчик «абонент не доступен»	Теплоинформатор не зарегистрировался в сети при включении. Повторно выключить/включить теплоинформатор

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Теплоинформатор предназначен для работы в помещении с температурой окружающей среды от +5 до +40°C, относительной влажностью воздуха до 95% при температуре + 25°C, отсутствием в воздухе агрессивных веществ (паров

кислот, щелочей и пр.) и токопроводящей пыли.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается **5 лет** со дня продажи теплоинформатора. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска теплоинформатора.

Срок службы теплоинформатора 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи теплоинформатора. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска теплоинформатора.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие теплоинформатора заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантия не распространяется на теплоинформаторы, вышедшие из строя по причине физического вмешательства в конструкцию, попадания влаги, насекомых и посторонних предметов внутрь теплоинформатора.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт сотовой связи GSM 900/1800

Напряжение питания (сетевой адаптер): 220В => 5В

Температурный диапазон работы теплоинформатора: от +5 до +40°C

Контроль температуры теплоносителя в диапазоне: от +1 до +85 °C

Аккумулятор резервного питания встроенный Li-ion

количество: 1шт

номинальное напряжение: 3,7В

емкость: 2200 мА·ч

типоразмер: 18650 с защитой

Характеристики релейного выхода управления

максимальный ток, не более: 100 мА

максимальное напряжение, не более: 100 В

GSM антенна: внутренняя\*

Разъем для подключения GSM антенны: SMA\*

Количество управляющих (основных) номеров сотовой связи: 1шт

Количество регистрируемых (дополнительных) номеров сотовой связи: 2шт

Габаритные размеры ШxВxГ, не более: 140x105x40мм

Масса, не более НЕТТО (БРУТТО): 0,2(0,3)кг

\*При плохом приеме рекомендуем использовать (приобрести) выносную антенну GSM диапазона с разъемом SMA.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вместо датчика протечки к разъему возможно подключение другого оборудования с контактным выходом (в комплект поставки не входит).

Например:

> Датчик извещатель утечки бытового газа

> Контактный манометр

> Датчик движения

>

